
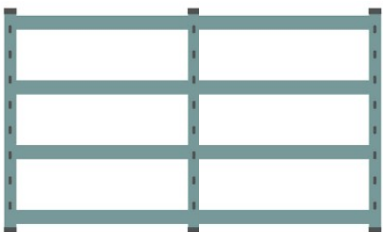


感震式ラックシャッター IRS 取付可否チェックシート

① 取付したいラック形状に✓をしてください。※連結タイプへは取付できません。

☐	☐
取付 OK	取付 NG
	


取付 OK

↓


問②へ

② ラックの支柱サイズ・形状が下記に該当するか確認してください。

● 対応可能な支柱形状※



Cチャンネル型



L字アングル型

該当する ☐

該当しない ☐


※ポール(丸パイプ)型などには取付不可
 ※L字アングルの形状によっては取付できない可能性があります

該当する

↓

問③へ

③ ラックの高さ、幅（図の X1 部）寸法、周辺環境を確認しチェックしてください。

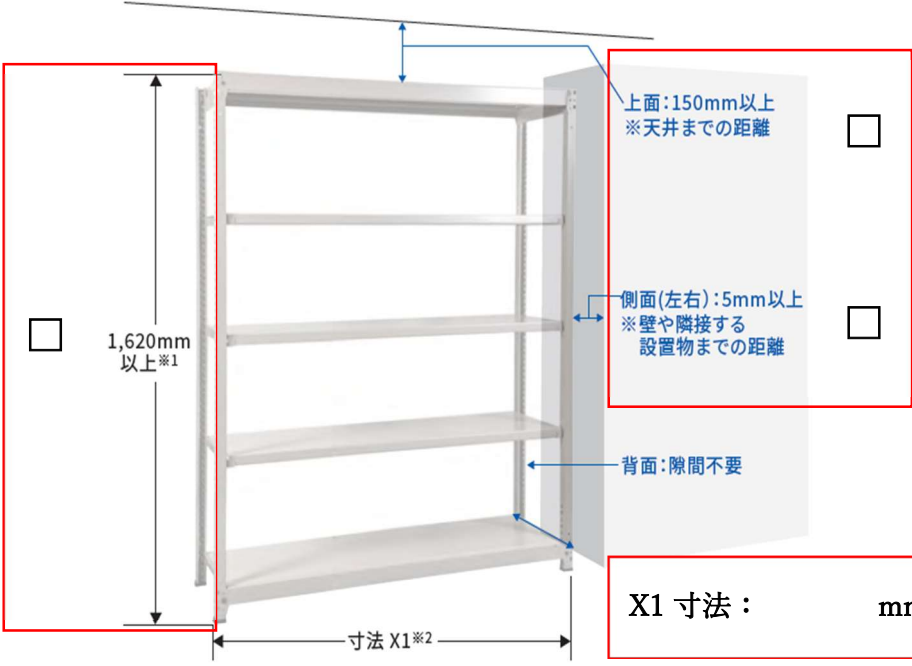

1,620mm 以上※1

上面:150mm以上
※天井までの距離

側面(左右):5mm以上
※壁や隣接する設置物までの距離

背面:隙間不要

寸法 X1※2

X1 寸法: mm

※1 レールはラック最上部から1,617mmの位置まで取り付けます。
レールの範囲のみシャッターが閉じます。

※2 左右の支柱の外側から外側までの幅を測定してください。
※ボルトの頭など突起物は含みません。

X1=1,200mm
→IRS-1200A 取付可

X1=1,240mm
→IRS-1240A 取付可

X1=1,500mm
→IRS-1500A 取付可

X1=1,540mm
→IRS-1540A 取付可

X1=1,800mm
→IRS-1800A 取付可

X1=1,840mm
→IRS-1840A 取付可

※上記以外の寸法の場合は
お問い合わせください。